
Облицовка плиткой и камнем стен

Допуски облицовки по виду поверхности и условия приёмки. Облицовку выполняют до устройства покрытия пола.

Источник: СП 1.03.01-2019, табл. 3, п. 6.1–6.9

ПАРАМЕТР (ММ)	ЗЕРКАЛЬНАЯ, ЛОЩЁНАЯ	ШЛИФОВАННАЯ И ДР.	КЕРАМИКА
Вертикальность на 1 м	2	3	1,5
Вертикальность на этаж	4	8	4
Положение швов от вертикали и горизонтали на 1 м	1,5	3	1,5
Перепады на стыках	1	1	1
Ровность на 1 м	2	4	2
Ширина шва (плюс-минус)	0,5	1	0,5

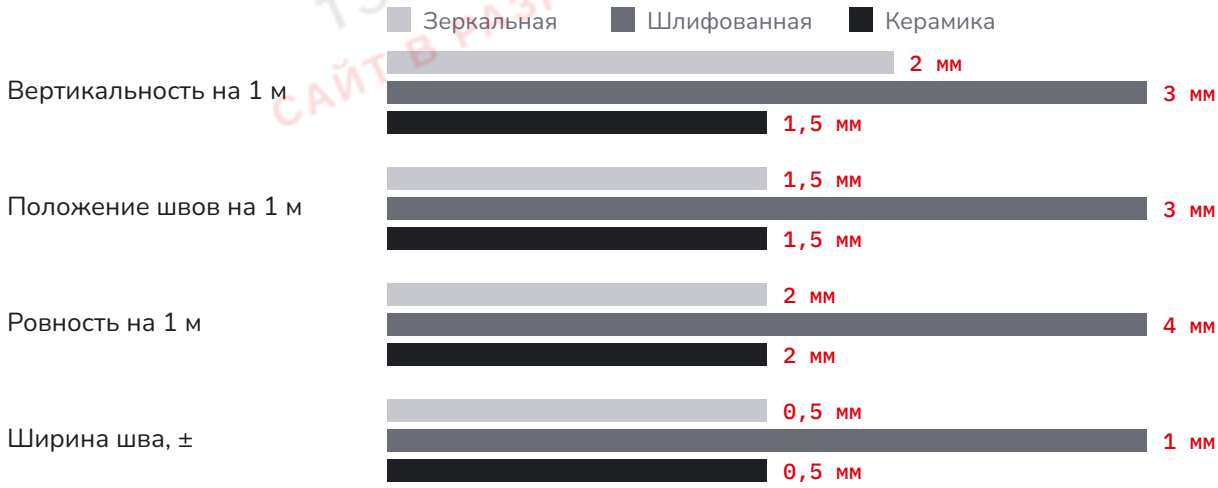

Условия приёмки и требования

- Прочность сцепления облицовки с основанием не менее 0,4 МПа (п. 6.2).
- Клеевой слой на растворе 7–15 мм. Полимерминеральный клей: 2–3 мм для плитки до 100×100 мм, 3–4 мм для плитки свыше 100×100 до 300×300 мм; клей наносят ровно, без потёков (п. 6.3).
- Поверхность ровная, без провесов в стыках, вибрации и отслоений (п. 6.7).
- Плиты толще 10 мм крепят на растворе с дополнительными креплениями или на относе с вентилируемым зазором. Природный камень на растворе не толще 10 мм (п. 6.9).
- Другие допуски табл. 3: гранит и искусственный камень, мрамор: ширина шва ±1,0; «скала»: вертикальность 3,0 на 1 м, швы 3,0, перепады 2,0, шов ±2,0.

ТЭГА ПЛЮС САЙТ В РАЗРАБОТКЕ