Шаг креплений полимерных и металлополимерных труб

Наибольшее расстояние между опорами по наружному диаметру, горизонтальные и вертикальные участки.

Источник: ТКП 45-1.03-85-2007, прил. Б, табл. Б.2, Б.3

500 мм
труба 16–20 мм неизолированная полимерная

1200 мм
металлополимерная 25 мм, вертикально


3000 мм
металлополимерная 50 мм, вертикально

1200 мм
полимерная 90 мм, неизолированная

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ, ММ
Диаметр 16 и 20 мм	500
Диаметр 25 и 32 мм	600
Диаметр 40 мм	750
Диаметр 50 мм	900
Диаметр 63 мм	1000
Диаметр 75 мм	1100
Диаметр 90 мм	1200

Металлополимерные трубы (табл. Б.3)

ПАРАМЕТР (ММ)	ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ	ВЕРТИКАЛЬНЫЕ
До 16 мм	500	1000
20 мм	500	1000
25 мм	750	1200
32 мм	1000	2400
40 мм	1000	2400
50 мм	1000	3000

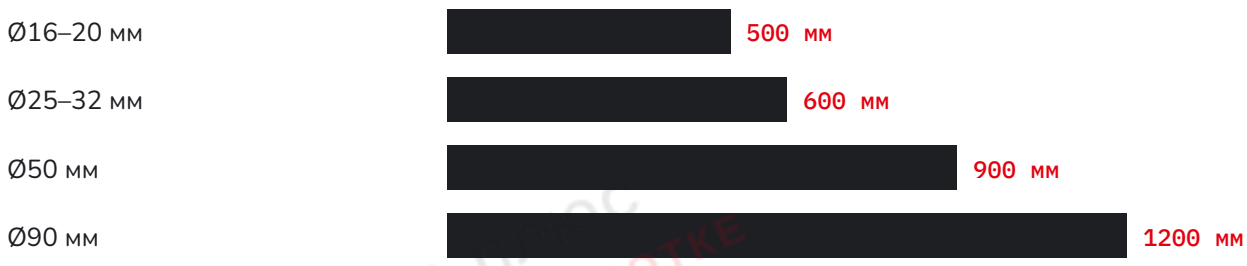

Условия приёмки и требования

- Таблица Б.2 относится к неизолированным полимерным трубам, таблица Б.3 — к металлополимерным (прил. Б).
- Шаг креплений вертикальных полимерных канализационных труб: до 1000 мм при диаметре до 32 мм и до 1500 мм при большем диаметре (п. 6.1.5).

Внимание: ТКП 45-1.03-85-2007 не применяется с 23.08.2020, его заменил СП 1.03.02-2020 «Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений». Текст СП платный, в материалах сайта его нет. Числа взяты из прежнего ТКП и перед использованием сверяются с СП 1.03.02-2020. Проект Изменения № 1 к СП меняет только формулировки («следует выполнять» на «выполняют») и ссылки, значения в рассмотренных пунктах не меняет. Расстояния приведены по прил. Б ТКП 45-1.03-85. Для изолированных и тёплых трубопроводов шаг может быть меньше, его принимают по проекту и данным изготовителя.

Справочные данные. Перед применением в договоре проверяются по официальному тексту нормы.