
Паркет, доска и ламинат

Влажность материалов, лаги, зазоры и допуски.

Источник: СП 1.03.01-2019, п. 10.9

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ, ММ
Ровность покрытия, не более	2
Зазор между досками, не более	1
Зазор у паркетных досок, щитов и ДВП, не более	0,5
Зазор у штучного паркета, не более	0,3
Клеевой слой, не толще	1
Зазор плинтуса до покрытия или стены, не более	1
Зазор ламината у стен	8–10

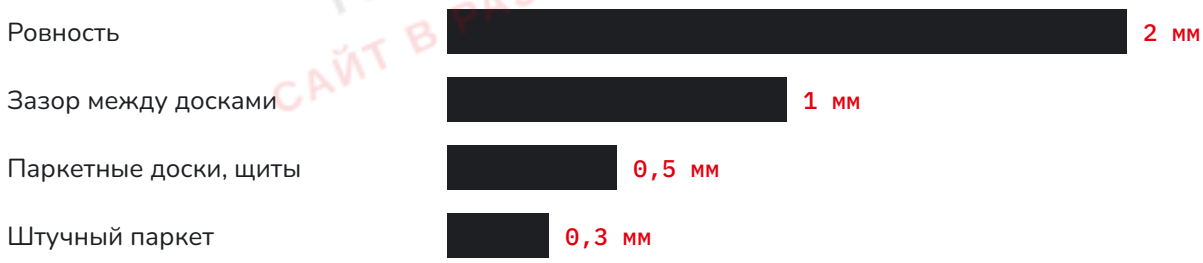

Условия приёмки и требования

- Влажность материалов: лаги и прокладки не более 18 %, доски покрытия 12 ± 3 %, штучный паркет, паркетные щиты и ДВП 10 %, ДСП 12 % (п. 10.9.1).
- Шаг лаг 0,4–0,5 м на плитах и балках. Зазор между лагами и стенами 20–30 мм, стыки лаг вразбежку не менее 0,5 м (п. 10.9.6, 10.9.8).
- Паркетная планка приклеена не менее чем на 80 % площади, ДВП не менее чем на 40 % (п. 10.9.14).
- Уступы между элементами недопустимы (п. 10.9.16).
- Ламинат лежит без сцепления с основанием на подложке. Компенсационные швы нужны, если длина или ширина больше 8 м (п. 10.9.19–10.9.21).

ТЭГА ПЛЮС САЙТ В РАЗРАБОТКЕ

Справочные данные. Перед применением в договоре проверяются по официальному тексту нормы.