
Штукатурка внутри здания: геометрия

Допустимые отклонения оштукатуренных поверхностей для трёх видов штукатурки. Вид указывает проект (п. 4.2).

Источник: СП 1.03.01-2019, табл. 2, п. 4.2

ПАРАМЕТР (ММ)	ПРОСТОЕ	УЛУЧШЕННОЕ	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ
Вертикальность на всю высоту помещения	15	10	5
Вертикальность на 1 м высоты	3	2	1
Горизонтальность на 1 м	3	2	1
Неровности на участке 4 м²: число, не более (шт.)	3	2	2
Неровности: глубина (высота), не более	5	3	2
Откосы, пилястры, столбы, лузги: вертикальность на высоту	10	5	3
Откосы, пилястры, столбы, лузги: на 1 м	4	2	1
Криволинейные поверхности: отклонение от радиуса	10	7	5
Откосы: отклонение ширины	5	3	2
Тяги: прямолинейность между углами	6	3	2



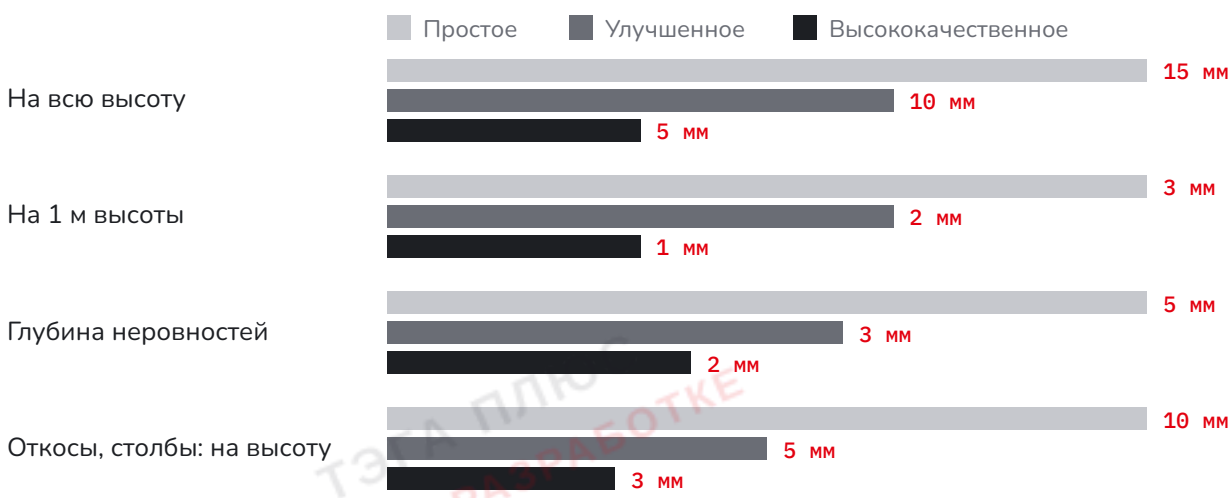

Допуск глубины неровности: 5 мм (простое), 3 мм (улучшенное), 2 мм (высококачественное)

Условия приёмки и требования

- Поверхность гладкая и однородная, без пузырей, включений и трещин. Допускаются только усадочные трещины шириной не более 0,2 мм (п. 4.8).
- Отклонения не выходят за пределы строки таблицы для вида штукатурки из проекта (табл. 2).
- Малярные и обойные работы начинают по основанию, соответствующему табл. 2 (п. 7.1, 8.1).

Метод измерений (рейка, отвес, уровень) задают СТБ 1472–1475. Схема проверки ровности показана ниже.