
Стяжка под покрытие

Допуск на ровность зависит от того, какое покрытие будет сверху.

Источник: СП 1.03.01-2019, п. 10.5, 10.9.2, 10.1.6, 10.1.7

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ, ММ
Под линолеум, рулонные синтетические, паркет, ламинат, ПВХ-плитку, ПВА-покрытия	2
Под керамическую плитку, бесшовные покрытия, «тёплые полы», плиты других видов	4
Под прочие покрытия	6
Толщина по бетонному основанию и плитам перекрытия, не менее	20
Толщина по тепло- или звукоизоляции, не менее	40
Зазор у стен, заполняется звукоизоляцией	10–25



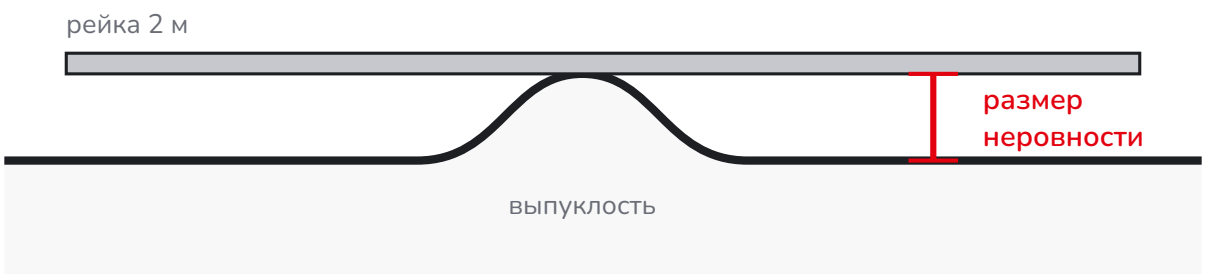

Допуск просвета под рейкой зависит от покрытия: 2, 4 или 6 мм

Условия приёмки и требования

- Бетон стяжки не ниже В7,5, раствор не ниже М100 (п. 10.5.1).
- Цементные слои выдерживают под постоянно влажным материалом не менее 7 суток (п. 10.1.6).
- Ходить по раствору под штучные материалы можно после набора прочности 2,5 МПа, по монолитному покрытию после 5,0 МПа (п. 10.1.7).
- Влажность основания под покрытия из древесины: не более 4 % для панелей перекрытий, 5 % для цементных и полимерцементных стяжек (п. 10.9.2).

Справочные данные. Перед применением в договоре проверяются по официальному тексту нормы.